

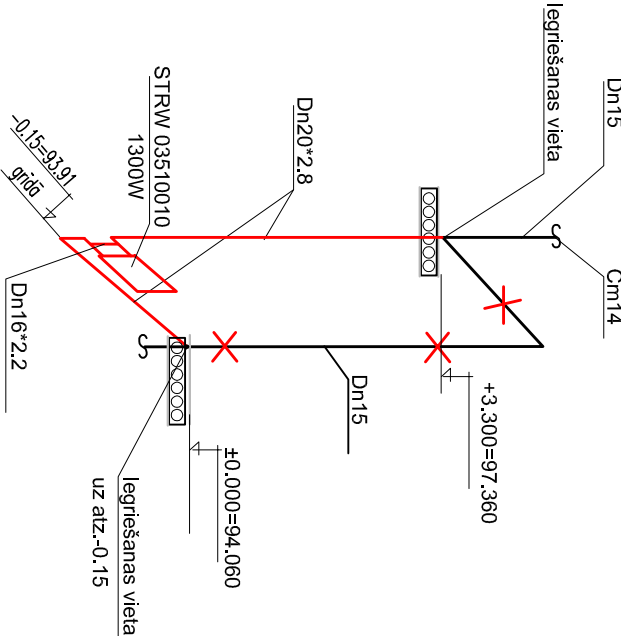


Projekts 0-12-120-41-OB



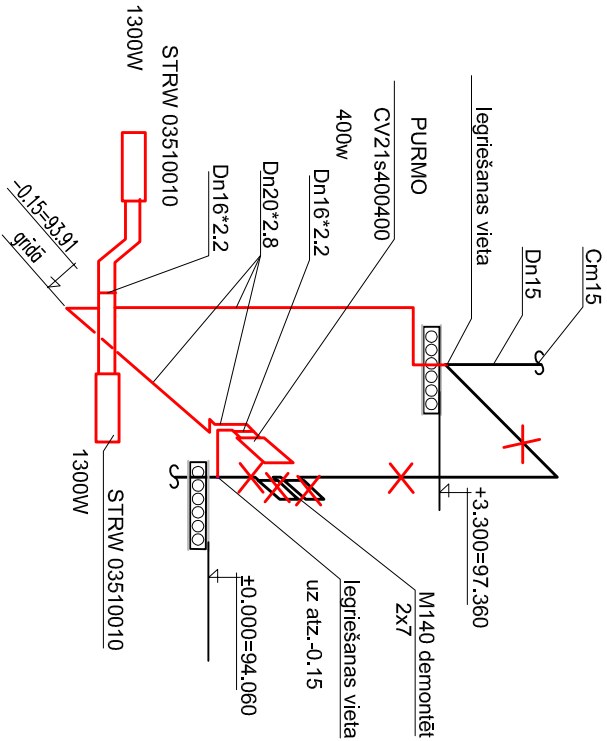


PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI



APKURES CAURUĻVADI GRĪDAS KONSTRUKCIJĀ

1. NESILDĪŠĀS AKMEŅS MASĀS FLIZES 450x450 MM; B=50; 10MM
2. FLIZU LĪME
3. IZLIDZINOŠĀ KĀRTA: CEMENTA JĀVA - R=25MPa (250kg/cm³); B=50 MM
4. STIEGRĀJUMA SIETS Ø3 -200/Ø3-200
5. IZLIDZINOŠĀ KĀRTA: CEMENTA JĀVA - R=25MPa (250kg/cm³); B=30 MM
6. CEMENTA POLIMĒRU APZIEDUMHIDROIZOLĀCIJA (ANALOGS AQUAFIN 2K)
7. SILTUMIZOLĀCIJA: "PAROC" AKMEŅS VATE GRS20 (VL) 100kg/m³; MW-EN13162-T5-DST+JCS(10)20-PL(6)150-WS-WL(P)AMU
8. BITUMENA HIDROIZOLĒJOŠĀ MASTIKA
9. BETONS KL.B-15; B=100 MM
10. SKĒMBĀS VAI GRANTS; B=100 MM

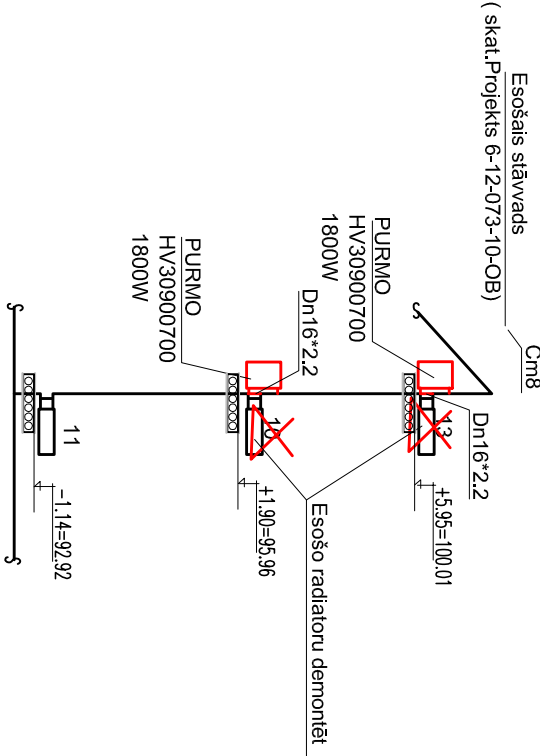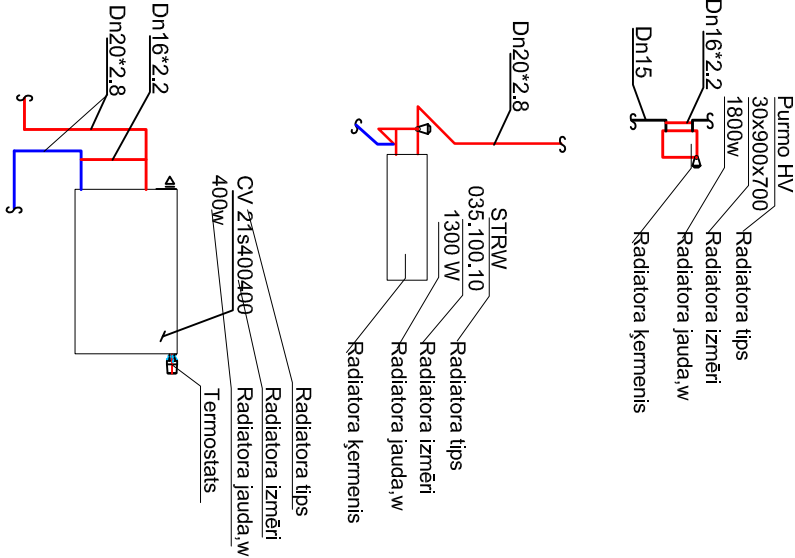

PIEZĪMES

1. Augstuma atzīmes un izmērus precizēt montāžas laikā.
2. Pieņemti šādi cauruļu "Wefatherm-Stabi SDR6" apzīmējumi:
Dn16*2.2 atbilst Ø10mm
Dn20*2.8 atbilst Ø15mm
Dn25*3.5 atbilst Ø20mm
3. Pievadu diametri sildķermeņiem nav parādīti- montēt Dn20*2.8
4. Cauruļvadu ielikšana ir paredzēta grīdā un sienās.

REV.	DATUMS:	PIEZĪMES:	PROJEKTĒTĀJS:
REV.	DATUMS:	PIEZĪMES:	PROJEKTĒTĀJS:
Šis rasējums ir arhitekta inženieru kompānijas "Arhis" īpašums. Autortiesības ir aizsargātas, un šis rasējums tiek izsniegts ar nosacījumu, ka to nevar kopēt, reproducēt, atkārt vai izpaust nevienai nepilnvarotai personai pilnībā vai daļēji, bez mūsu piekrišanas.			
This drawing is the property of architectural engineering company "Arhis". Copyright is reserved and this drawing is issued on the condition that it is not copied, reproduced, retained or disclosed to any unauthorised person, either wholly or in part, without our consent.			
ARHITEKTURINŽENIERU KOMPĀNIJA "ARHIS"			Raiņa 26B, LV - 5401, Daugavpils, Latvija
BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS N.:. 0774-R			Tāl.: (+371) 654 26349, (+371) 654 27374
			E-pasts: arhis@arhis.eu
			www.arhis.eu
PASŪTĀJS:			AMATĀS, UZVĀRDS:
SIA "Daugavpils Bērnu veselības centrs"			DATUMS:
PROJEKTS:			PARAMETRS:
SIA "Daugavpils pilsētas bērnu veselības centrā"			DĀLĀS VAD:
pasaziņu lifta ierīkošana			N. KOZLOVA
RASEJUMS:			05.2012.
APKURES STĀVĀVDU SHĒMAS AR IZMAIŅĀM			INŽ.
PASŪTĪJUMA NR:			05.2012.
ARH-06-12			N. KOZLOVA
APZĪMĒJUMS:			Serit. LSGŪTIS N.50-698
AVK-05			
LĀPAS:			
TP			
STAD:			
MIROGS:			
ARHĪVA REĢ. NUMURS:			
Lifts_AVK_SAT.dwg			
AutoCAD 2011			
Formāts A3			